


Push Button Interface [AU] - 4 Channel

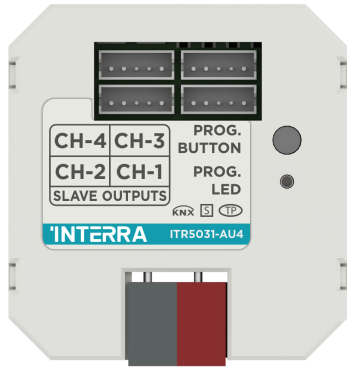

Product Code	ITR5031-AU4
Power Supply	KNX Power Supply
Current Consumption	5 mA
Input Measurement	
Voltage	3.3 V DC
Current	0.45 mA
Output Measurement	
Voltage	3.3 V DC
Current	0.55 mA*
Number of Inputs	4
Mode of Commissioning	S-Mode
Type of Protection	IP 20
Temperature Range	Operation (-5°C...45°C) Storage (-25°C...60°C)
Colour	Light Grey
Dimensions	40 x 10 x 40 mm (W x L x H)
Configuration	Configuration with ETS

*: Value with Clipsal mechs 5031 connected

DESCRIPTION

ITR5031-AU4 Push Button Interface Australia (AU) device is used to interface the contacts to KNX bus substructure such as push buttons, switches etc. to make them communicating devices.

CONFIGURATION AND FEATURES

The complete configuration of the device is performed via ETS5 or higher. Depending on ETS configuration and settings, the product feature will be different. Available functions are:

Input Functions

- Switch Sensor
- Switch / Dimming Sensor
- Shutter Sensor
- Value / Forced Operation
- Control Scene
- LED Control
- RGB Colour Control
- RGBW Control
- Mode Selection
- Command Sequence

Logic Functions

Internal Inputs (max. 4)

External Inputs


- Binary Value (adj. size) (max. 3 selectable)
- Movement
- Brightness

Output Types (max. 4 selectable)

- Switch
- Dim
- Shutter
- Alarm
- Percentage
- Sequence
- Scene Number
- String
- Threshold


Most functions only need one input, and therefore each input might be assigned a different function. However, there are also some functions that can also use two inputs, such as “Dimming with 2 buttons” and “Shutter/Blinds with 2 buttons”.

CONNECTION

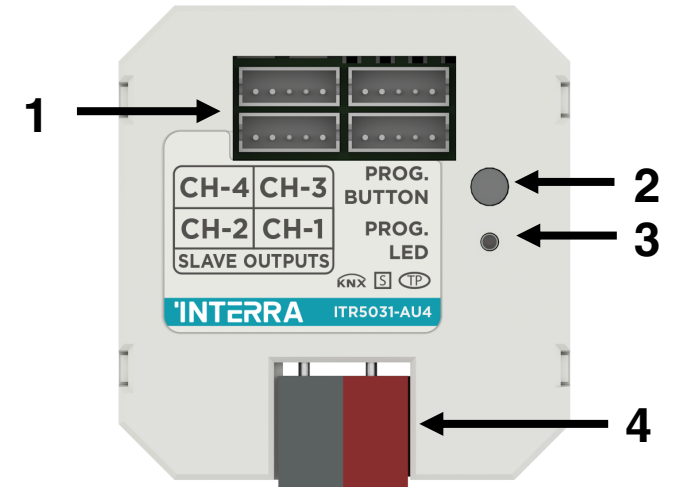

- Inputs
 - Each channel contains one input and one output
- Physical Addressing Button
 - This button is used to give a physical address to devices and to verify the bus presence.
- LED Indication
 - Red: Device status as physical addressing and the presence of KNX.
- KNX Bus Connection

4 Kanallı Basma Butonlu Arayüz [AU]

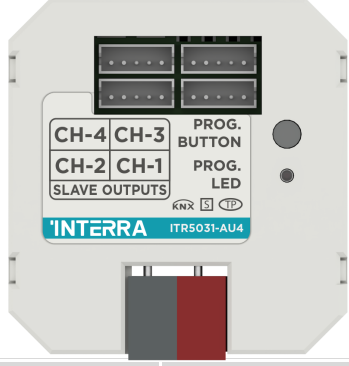

Ürün Kodu	ITR5031-AU4
Güç Kaynağı	KNX Güç Kaynağı
Akım Tüketimi	5 mA
Giriş Ölçümü	
Gerilim	3.3 V DC
Akım	0.07 mA
Çıkış Ölçümü	
Gerilim	3.3 V DC
Akım	0.55 mA*
Giriş Sayısı	4
İşletme Modu	S-Modu
Koruma Tipi	IP 20
Sıcaklık Aralığı	Çalışma (-5°C...45°C) Depolama (-25°C...60°C)
Renk	Açık Gri
Boyutlar	40 x 10 x 40 mm (W x L x H)
Yapılandırma	ETS ile Yapılandırma

*: Clipsal mechs 5031 bağlı iken ki değer

AÇIKLAMA

ITR5031-AU4 4 Kanallı Basma Butonlu Arayüz Avustralya (AU), push butonlar vb. kontaklarını KNX bus alt yapısına bağlayarak, onları KNX üzerinden iletişim kurulabilen cihazlar haline getirmekte kullanılır.

YAPILANDIRMA VE ÖZELLİKLER

Cihazın bütün konfigürasyonları ETS5 veya üstü ile gerçekleştirilir. ETS yapılandırmasına ve ayarlarına bağlı olarak ürün özelliği farklı olabilmektedir. Cihazın mevcut fonksiyonları şunlardır :

Giriş Fonksiyonları

- Anahtar
- Anahtar / Aydınlık
- Panjur Kontrolü
- Değer Değiştirme
- Sahne Kontrolü
- LED Kontrol
- RGB Renk Kontrolü
- RGBW Kontrolü
- Mod Seçimi
- Komut Dizisi

Mantık Fonksiyonları

Dahili Girişler (maks. 4)

Harici Girişler

- Değer *
- Hareket
- Parlaklık


Çıkış Türleri (maks. 4 seçilebilir)

- Anahtarlama
- Aydınlık Ayarı
- Panjur
- Alarm
- Yüzdelik
- Durdur / Başlat
- Sahne numarası
- Mesaj
- Limitleme

*: (ayarlanabilir boyut)(maks. 3 seçilebilir)

Cihazın fonksiyonlarının çoğunun sadece bir girişe ihtiyacı vardır ve bu nedenle her girişe farklı bir fonksiyon atanabilir. Ancak, "2 butonlu dimleme" ve "2 butonlu perde/panjur" gibi iki giriş kullanan bazı fonksiyonlar da vardır.

BAĞLANTI ŞEMASI

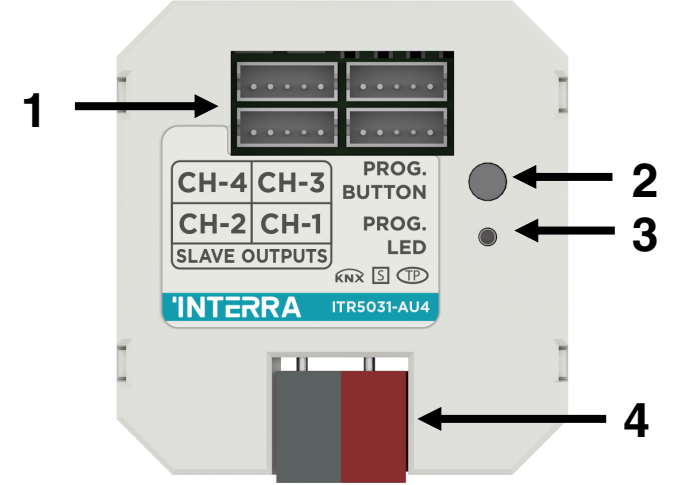

1. Girişler

- Her bir kanal bir giriş ve bir çıkışa içerir.

2. Fiziksel Adresleme Butonu


- Bu buton, cihazlara fiziksel adres vermek ve KNX bus hattının varlığını doğrulamak için kullanılır.

3. LED Indication

- Kırmızı : Cihazın fiziksel adresleme durumunda olduğunu ve KNX bus hattının varlığını belirtir.

4. KNX Bus Bağlantısı

Drucktastenschnittstelle [AU] – 4 Kanäle

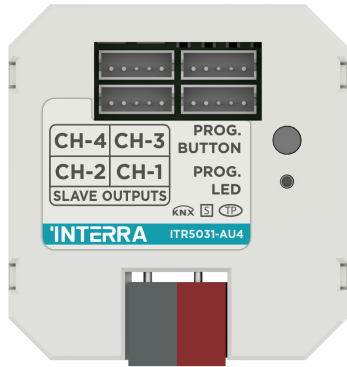

Produktcode	ITR5031-AU4
Stromversorgung	KNX Stromversorgung
Derzeitiger Verbrauch	5 mA
Eingabemessung	
Stromspannung	3.3 V DC
Aktuell	0.45 mA
Leistungsmessung	
Stromspannung	3.3 V DC
Aktuell	0.55 mA*
Anzahl der Eingänge	4
Art der Inbetriebnahme	S-Modus
Art des Schutzes	IP 20
Temperaturbereich	Betrieb (-5°C...45°C) Lagerung (-25°C...60°C)
Farbe	Hellgrau
Maße	40 x 10 x 40 mm (W x L x H)
Aufbau	Konfiguration mit ETS

*: Wert bei angeschlossenem Clipsal Mechs 5031

BESCHREIBUNG

Das ITR5031-AU4 Push Button Interface Australia (AU)-Gerät wird verwendet, um die Kontakte mit KNX-Bus-Unterstrukturen wie Drucktasten, Schaltern usw. zu verbinden, um sie zu kommunizierenden Geräten zu machen.

KONFIGURATION UND FUNKTIONEN

Die komplette Konfiguration des Gerätes erfolgt über ETS5 oder höher. Abhängig von der ETS-Konfiguration und den Einstellungen ist die Produktfunktion unterschiedlich. Verfügbare Funktionen sind:

Eingabefunktionen


- Sensor wechseln
- Schalter-/Dimmsensor
- Verschlussensor
- Wert / Zwangsführung
- Szene steuern
- LED Steuerung
- RGB Farbsteuerung
- RGBW Steuerung
- Modusauswahl
- Befehlsfolge

Logikfunktionen

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interne Eingänge (max. 4) | Ausgabetypen (max. 4 wählbar) |
| Externe Eingänge | <ul style="list-style-type: none"> • Schalten • Schwach • Verschluss • Alarm • Prozentsatz • Reihenfolge • Szenennummer • Zeichenfolge • Schwelle |
| <ul style="list-style-type: none"> • Binärer Wert (anpassbare Größe) (max. 3 wählbar) • Bewegung • Helligkeit | |

Die meisten Funktionen benötigen nur einen Eingang und daher kann jedem Eingang eine andere Funktion zugewiesen werden. Allerdings gibt es auch einige Funktionen, die auch zwei Eingänge nutzen können, wie zum Beispiel „Dimmen mit 2 Tasten“ und „Rollladen/Jalousie mit 2 Tasten“.

VERBINDUNG

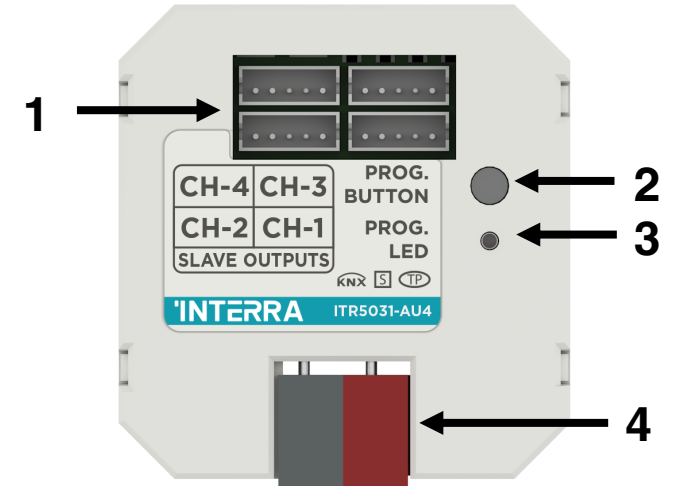

1. Eingaben
 - Jeder Kanal enthält einen Eingang und einen Ausgang
2. Schaltfläche „Physische Adressierung“.
 - Mit dieser Schaltfläche können Sie Geräten eine physische Adresse zuweisen und die Buspräsenz überprüfen.
3. LED Anzeige
 - Rot: Gerätestatus als physische Adressierung und Vorhandensein von KNX.
4. KNX Busverbindung